


FAN-COIL Csoportvezérlő




- 230V~ hálózati feszültség
- 4 db 3 sebességes Fan-Coil ventilátor
- 3 db 3 sebességes Fan-Coil ventilátor és 3 db szelep vezérlésére (ez esetben kizárólag 2 csöves rendszer)
- DIN-sínre szerelhető

- A 2004/108 (EMC), és a 2006/95 (LVD) EGK irányelvekkel összhangban

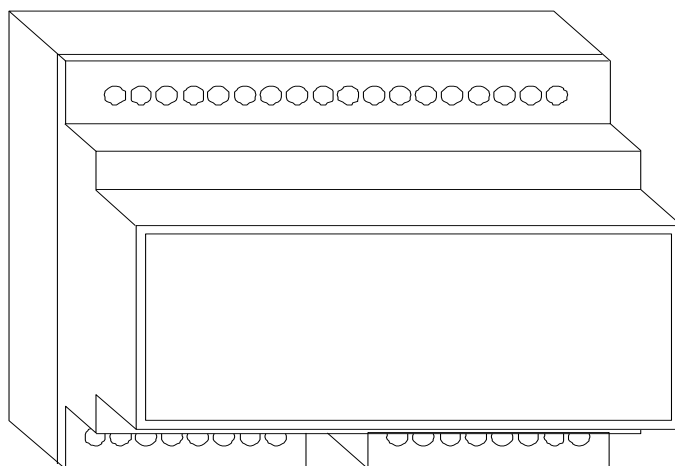

1. ábra: Külső megjelenés

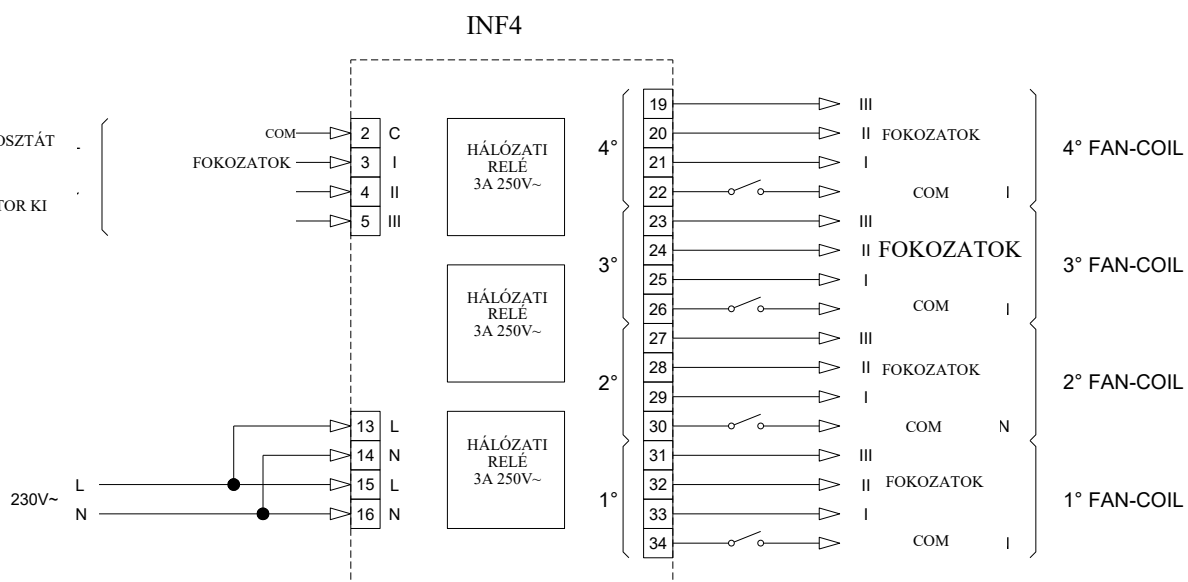

2. ábra: A 4 fan-coilt és egy általános fan-coil termosztátot működtető INF4 bekötési rajza

ÖSSZEFOGLALÓ

A fan-coil tápellátás interfésze DIN-sínre szerelhető, és mind a négy kimenetéről egy-egy 3 sebességes motor hajtható meg. A 'master' fan-coil termosztáttól beérkező minden egyes jel valójában egy relét kapcsol, amely egymás után következő sorban működteti a hozzá bekötött ventilátormotorok megfelelő tekercsét. Ezért ez az interfész akár négy 0,1 HP maximális teljesítményű motor mindegyikének meghajtására képes.

A fan-coil csoportvezérlő:

-4 db 3 fokozatú ventilátort vezérlő kimenet 230 Vac
-vagy 3 db 3 fokozatú ventilátort vezérlő kimenet és 3 db 230 Vac szelep kimenet

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Hálózati feszültség: 230V~ -15% +10% 50Hz
Kapcsolt max. áramfelvétel: 4x3(0,3) A @ 250V~ SPDT
Egyfázisú motor vezérlésére
Maximális teljesítményfelvétel: 0,1 HP
Névleges áramfelvétel: 3A
Névleges feszültség: 250V ~
Csoportvezérlő egyéb műszaki adatai:
- Védelmi fokozat: IP 30
- Üzemi hőmérsékletet: 0 °C .. 40 °C
- Raktározási hőmérséklet: -10 °C .. + 50 °C
Páratartalom határérték: 10% .. 80% RH
(nem kondenzálódó)

Burkolat: Anyaga: Technopolimer V0-osztály

Szín: Világosszürke (RAL 7035)

Méret: 105 x 90 x 70 mm (Szélesség x Magasság x Mélység)

Tömeg: ~265 g

Megjegyzés: egy kimenethez egyetlen fan-coil köthető be: (Max. 0,1HP)

TELEPÍTÉS ELŐTT KÉRJÜK OLVASSA EL ÉS
TARTSA BE „FIGYELEM” ÉS „GARANCIA” ALATTI
TÁJÉKOZTATÓT,
UTASÍTÁST, MELYEK FIGYELMEN KÍVÜL
HAGYÁSA BALESÉTET, SZEMÉLYI SÉRÜLÉST ILL.
GARANCIAVESZTÉST OKOZHAT!

FIGYELEM



Ezen egységek szerelését, elektromos bekötését kizárólag erre jogosult, megfelelő villamos képesítéssel rendelkező szakemberek végezhetik. Ennek figyelmen kívül hagyása személyi sérülést ill. garanciavesztést okozhat.

Az elektromos betáplálás kiépítésének és az egység bekötésének meg kell felelnie az ide vonatkozó aktuális MSZ.EN. szabványoknak, előírásoknak.

A villamos betápláló-vezetékeket minden vezetőt megszakító mechanikus főkapcsolóval, valamint megfelelő túláramvédelmi kapcsolókkal és olyan megszakítókkal kell biztosítani, melyek minden póluson legalább 3 mm-re eltávolodnak egymástól.

A berendezés elektromos bekötése, javítása, karbantartása előtt feszültségmentesíteni kell a betápláló hálózatot.

Jótállás

A telepítési leírástól eltérő bekötés, telepítés és az abból adódó károk, meghibásodások a termosztát jótállás megszűnését eredményezi, és nem terjed ki az ebből adódó károokra.

A termékek folyamatos fejlesztése okán, a gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a műszaki adatok és a funkciók előzetes bejelentés nélkül változzanak. A fogyasztó a berendezés az 1999/44 / EK irányelvben, valamint a gyártó jótálláspolitikájának dokumentációjában foglalt minden meghibásodásával szemben jótállással rendelkezik.

Forgalmazó: F2 Komplex Kft. (1097 Budapest, Kiskalmár u. 3-7., Tel: 06-1 - 459-0747, info@f2komplex.hu)
Szármaszaki hely: Olaszország
A nyomdai, szerkesztési, fordítási hibákért az F2 Komplex Kft. nem vállal felelősséget.

Jótállási jegy: termosztát

A berendezések telepítését csak az erre jogosult szakember végezheti. Jótállási feltételek fogyasztónak minősülő Vevő esetén: ASZF és 151/2003 (IX.22) korm. rendelet szerint. Jogvita esetén a fogyasztó a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti

Jótállási idő:

Fogyasztónak minősülő Vevő esetén:

- 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 24 hónap

- 250 000 forint eladási ár felett 36 hónap

Nem fogyasztónak minősülő Vevő esetén: A forgalmazó a berendezésre 12 hónap jótállást vállal, melynek kezdő időpontja az eladás napja.

Nem érvényesíthető a jótállás, ha a berendezés meghibásodását nem megfelelő telepítés, nem rendeltetésszerű használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, szándékos rongálás, nedvesség, elszennyeződés, külső villamos behatás okozza.

A jótállási jegy a vásárlási számla felmutatásával együtt érvényes. A vásárlási számlán és a jótállási jegyen minden esetben fel kell tüntetni a vásárlás dátumát és a berendezés gyártási sorszámát.

A jótállási feltételekben a forgalmazó vállalja, hogy a telephelyére visszaküldött, meghibásodott berendezést bevizsgálást követően (amennyiben az a jótállás hatálya alá tartozik), úgy azt 15 munkanapon belül megjavítja, amennyiben nem javítható, kicseréli és visszajuttatja a vásárlónak.

A szerviz címe: F2 Komplex Kft., 1097 Budapest, Kiskalmár u. 3-7.

Tel.: 061/459 07 47

Típus:

A berendezés gyártási sorszáma:

Az eladás dátuma:

Gyártó (név, cím):

Eladási ár: a számlát kiállító

eladó vagy üzembe helyező
P.H.